


HƯỚNG DẪN SỐ HÓA VĂN BẢN BẰNG PHẦN MỀM NEAC SIGNER

I. Hướng dẫn thao tác số hóa:

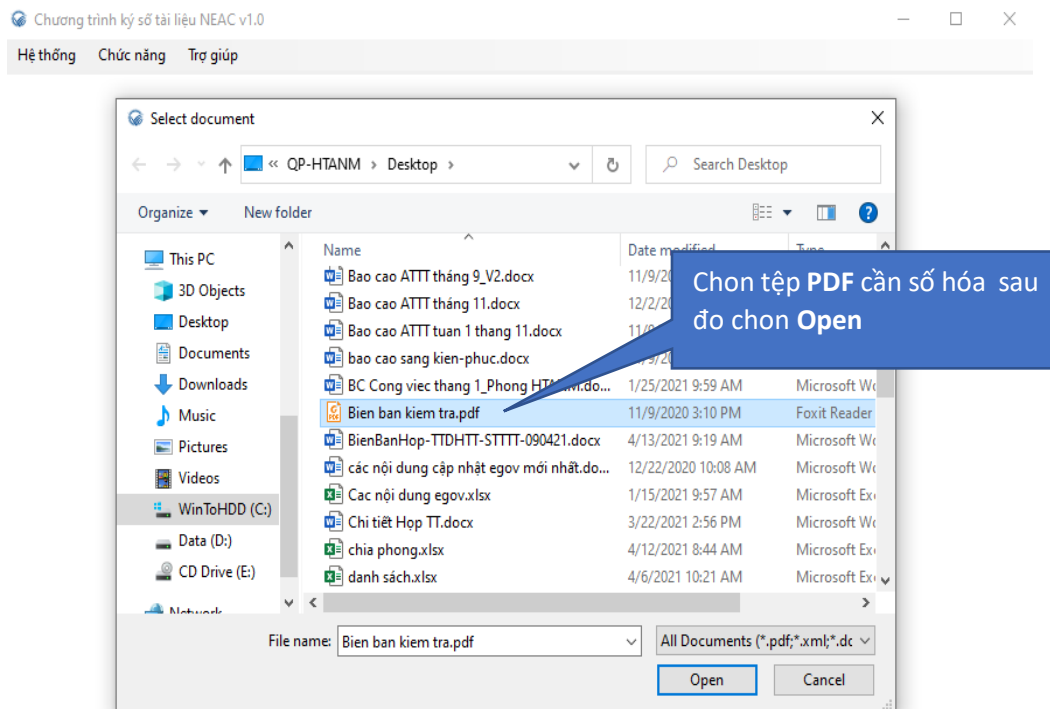

Chọn và Ký số để tiến hành số hóa

Chương trình ký số tài liệu NEAC v1.0

Hệ thống Chức năng Trợ giúp

1/1

Ký số Kiểm tra chữ ký

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ, XÃ HỘI TẬP TRUNG

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay, ngày 04 / 11 / 2020, chúng tôi gồm:

Ông: Kiều Công Minh Chức vụ: CV P. Họ tâng và ATT.M.
Ông: Đào Quang Phúc Chức vụ: CV P. Họ tâng và ATT.M.
Ông: Trần Huỳnh Tiến Chức vụ: CV P. Họ tâng và ATT.M.

Cùng tiến hành kiểm tra thiết bị tại: Trung tâm tích hợp dữ liệu với chi tiết như sau:

1. Hàng mục đã kiểm tra:

Stt	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Hiện trạng	Ghi chú
1	Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN HDD Dell 1.8 TB 120pps 10K 2.5 SAS WBNRREDX	Cái	1	Hư không hoạt động.	Hiệu bảo hành
2	Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN HDD Dell 2TB 6G 7K2 3.5 SAS ZIP64G	Cái	1	Hư không hoạt động.	Hiệu bảo hành

2. Phương án xử lý, khắc phục:

Liên hệ các đơn vị chuyên cung cấp, để tiến hành sửa chữa và thay mới để kịp thời phục vụ công việc.

Biên bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thành phần lập biên bản

Người kiểm tra Người kiểm tra Người kiểm tra

Kieu *Dao* *Tran*

Kiều Công Minh Đào Quang Phúc Trần Huỳnh Tiến

45.50% Tài liệu đã chọn: C:\Users\QP-HTANM\Desktop\Biên ban kiem tra.pdf

Chương trình ký số tài liệu NEAC v1.0

Hệ thống Chức năng Trợ giúp

Ký số Kiểm tra chữ ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay, ngày 04 / 11 / 2020, chúng tôi gồm:

Ông Kiều Công Minh	Chức vụ: CV P. Hạ tầng và ATTTM.
Ông Đào Quang Phúc	Chức vụ: CV P. Hạ tầng và ATTTM.
Ông Trần Huỳnh Tiến	Chức vụ: CV P. Hạ tầng và ATTTM.

Cùng tiền hành kiểm tra thiết bị tại: Trung tâm tích hợp dữ liệu với chỉ tiêu như sau:




1. Hàng mục đã kiểm tra:

Số	Hàng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Hiện trạng	Ghi chú
1	Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN HEDD Dell 18 TB 1200rpm 512K 2.5 SAS 9W59520	Cái	1	Hư không hoạt động.	chỉ báo bình
2	Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN HEDD Dell 2TB 6G 7K2 3.5 SAS Z1P08F6C	Cái	1	Hư không hoạt động.	chỉ báo bình

2. Phương án xử lý, khắc phục:
Liên hệ các đơn vị chuyên cung cấp, để tiền hành sửa chữa và thay mới để kịp thời phục vụ công việc.

Biên bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.


Tính pháp lực biên bản

Người kiểm tra	Người kiểm tra	Người kiểm tra
		
Kiều Công Minh	Đào Quang Phúc	Trần Huỳnh Tiến


Giữ chuột trái và kéo thành 1 hình chữ nhật sau đó thả ra

45.50%

Tài liệu đã chọn: C:\Users\QP-HTANM\Desktop\Biên bản kiểm tra.pdf

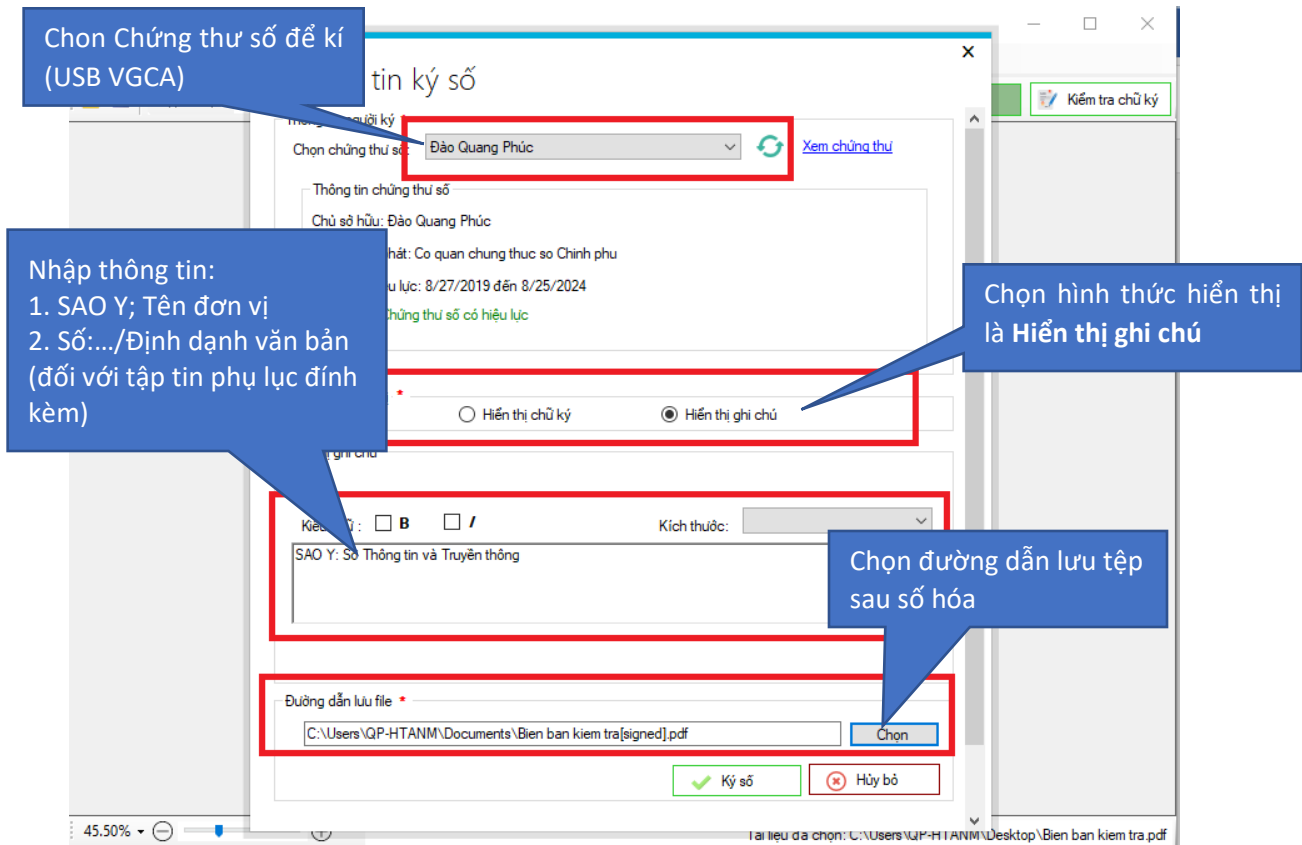

Nhập mật khẩu thiết bị kí số để xác thực

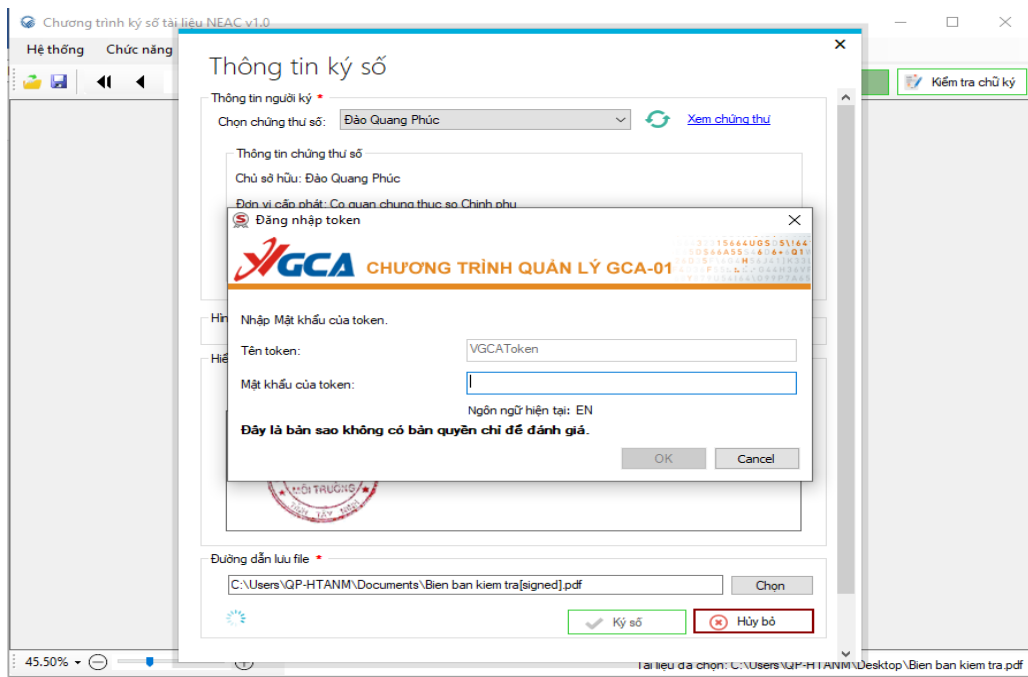

Sau khi kí số thành công sẽ hiển thị góc trên bên phải

SAO Y! Sơ Thảo tin và Truyền Bối 4542621 2:52:49 PM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KINH TẾ, XÃ HỘI TẬP TRUNG

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay, ngày 04 / 11 / 2020, chúng tôi gồm:
Ông Kiều Công Minh Chức vụ: CV P. Hạ tầng và ATTTM.
Ông Đào Quang Phúc Chức vụ: CV P. Hạ tầng và ATTTM.
Ông Trần Huy Anh Chức vụ: CV P. Hạ tầng và ATTTM.
Chúng tôi tiến hành kiểm tra thiết bị tại: Trung tâm tích hợp dữ liệu với chi tiết như sau:

1. Hàng mục đã kiểm tra:

STT	Mạng máy	Đưa vị tranh	Số lượng	Hiện trạng	Chú thích
1	Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN HDD DELL 18 TB (10Chợc 18K 2.5 SAS WINNEREX	Chí	1	Hiện không hoạt động.	Hiện báo hỏng
2	Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN HDD DELL 278 GB 7K2 3.5 SAS 21900002	Chí	1	Hiện không hoạt động.	Hiện báo hỏng

2. Phương án xử lý, khắc phục:
Lập kế các đơn vị chuyên cung cấp, để tiến hành sửa chữa và thay mới để kịp
thời phục vụ công việc.

Thành phần lập biên bản

Người kiểm tra:  Người kiểm tra:  Người kiểm tra: 

Kiều Công Minh Đào Quang Phúc Trần Huy Anh